




*zł
Andrzej*

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w H r u b i e s z o w i e**
22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 6
Tel. 84 -696 5010 lub 84- 696 4151, fax 84-696 3200
e-mail: psse.hrubieszow@pis.gov.pl

ONS – HK.721.60.2021

Hrubieszów, dnia 29.04.2021 r.

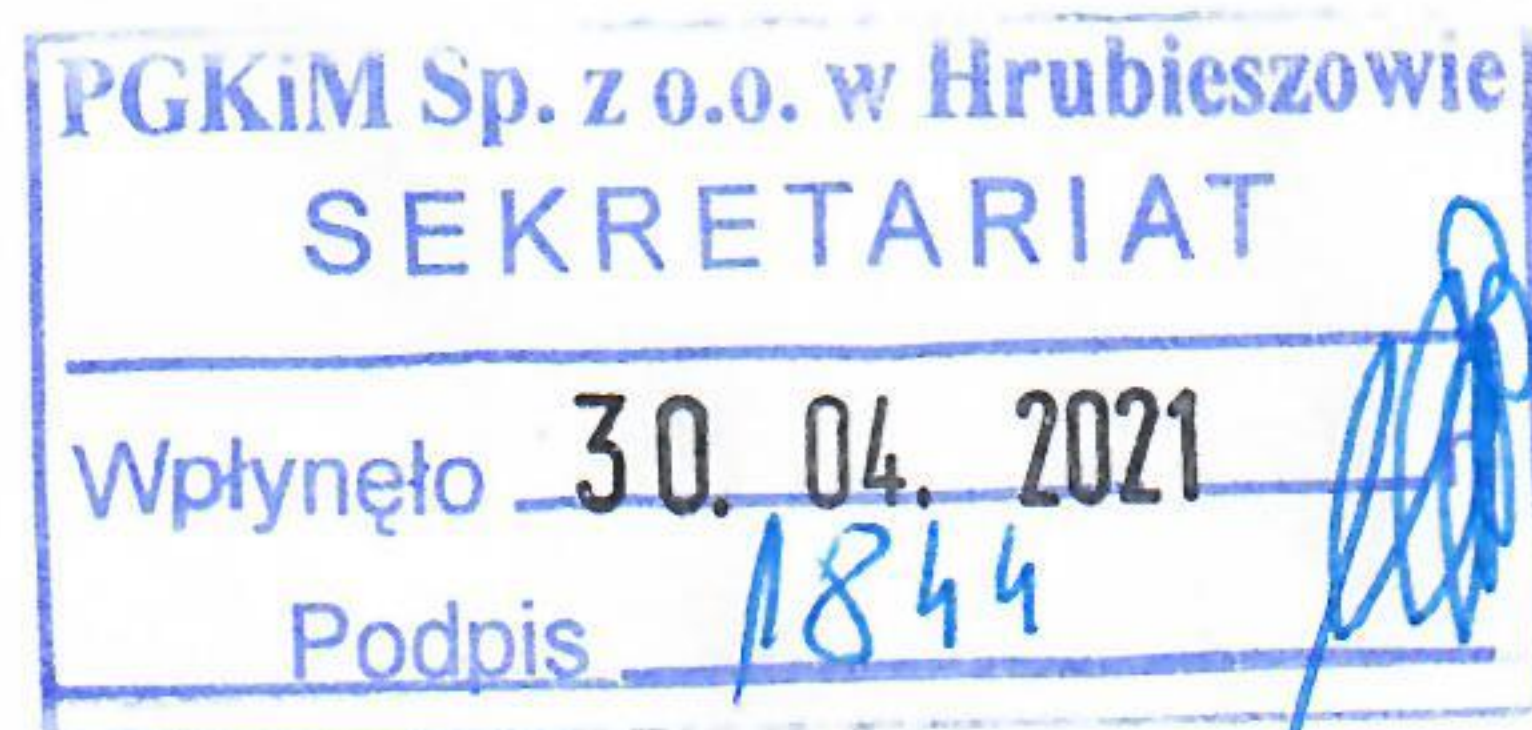

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.
w Hrubieszowie
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody, wykonanych przez laboratorium badawcze „JARS” S.A. Łajski, 05- 119 Legionowo, ul. Kościelna 2a, nr sprawozdań z badań L/0/03/2021/33/FM/1 z dnia 19.04.2021 r., pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.04.2021 r., przez przedstawiciela laboratorium „JARS” S.A. Łajski z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hrubieszów z punktu zgodności:

- Hrubieszów, Teresówka 14a - hydrofornia – kod próbki 6658/04/21 w zakresie parametrów grupy A i enterokoków,
stwierdza, że woda w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Hrubieszowie

mgr Ewa Krasnopolska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Hrubieszowa
3. A/a

wiepodlega